Esquema de cableado
Unidad exterior,
bomba de calor (2 tubos)

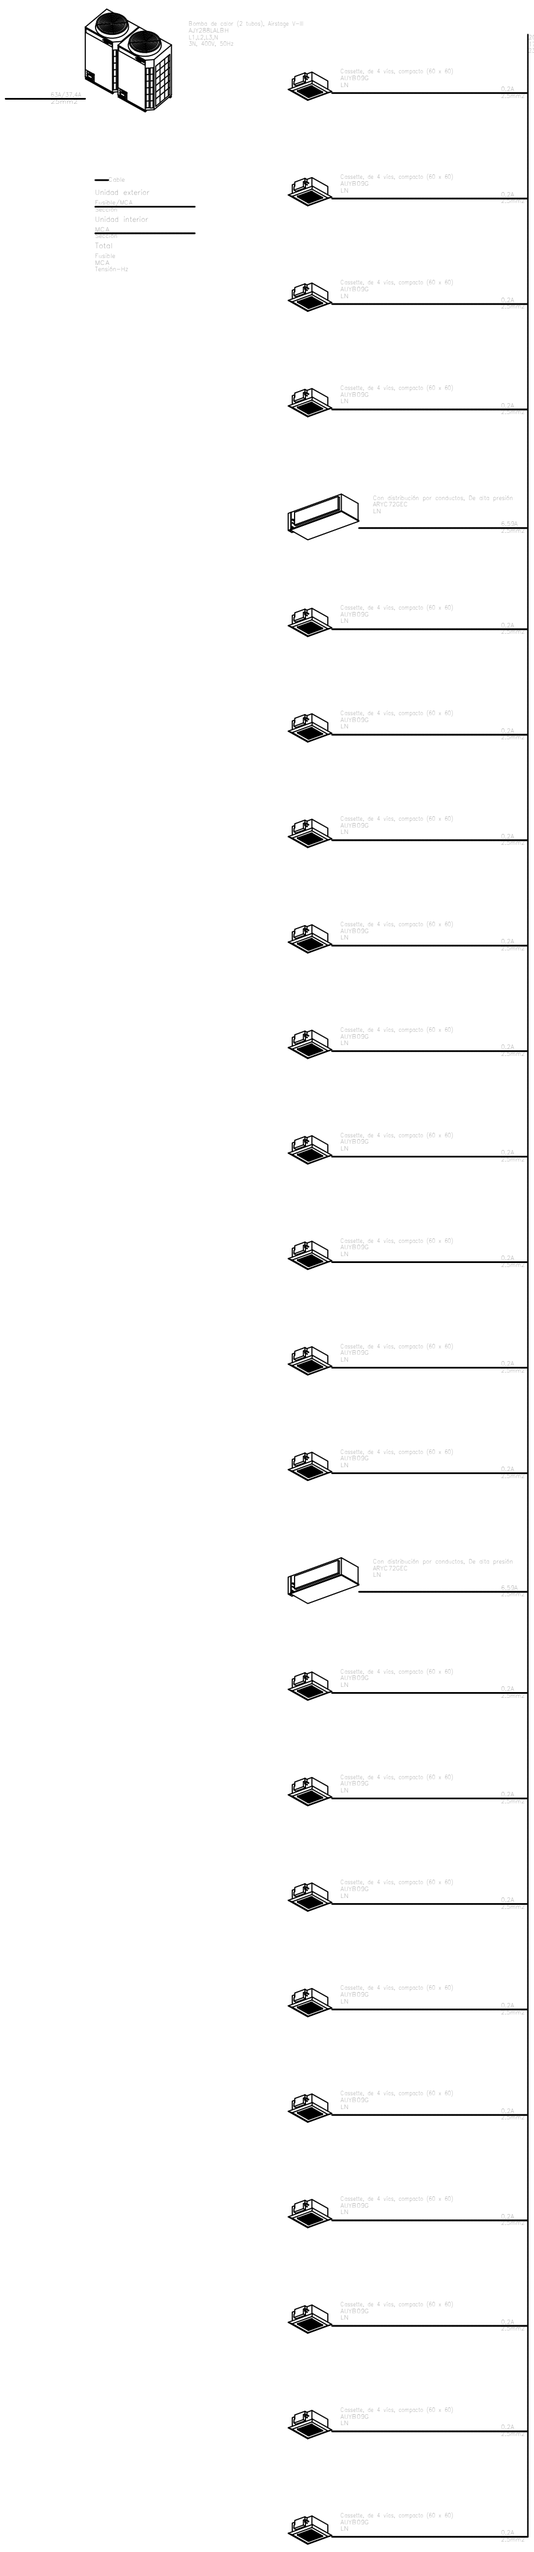

Esquema de cableado
Unidad exterior,
bomba de calor (2 tubos)

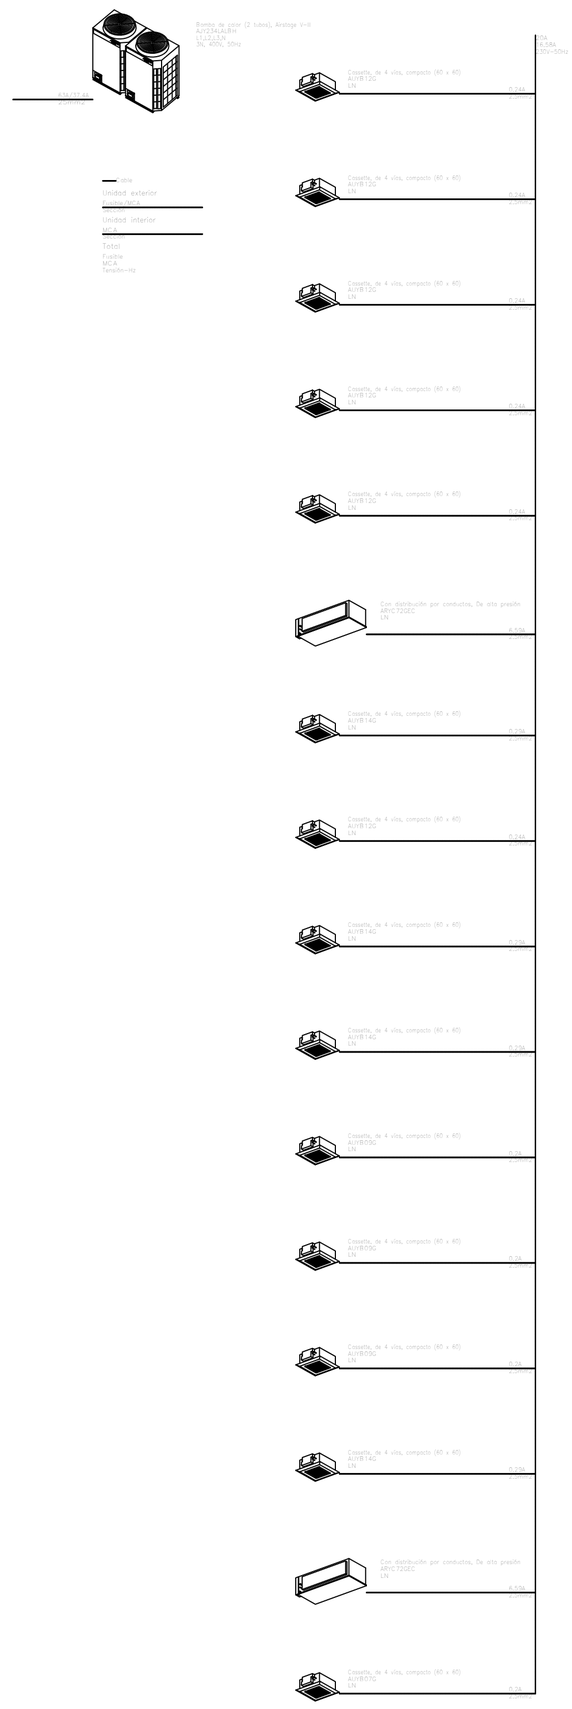

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
MADRID
Documento registrado con el número 210561301 el día 15/06/2021. Puede validar el documento FV12835497-C5B73
DAVID GUTIÉRREZ GIMENO, Colegiado nº 00019491
VISADO

MODIFICACIÓN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
CS PEDRO LAIN ENTRELAGOS EN AVDA DE LA LIBERTAD,2, ALCORCÓN (MADRID)

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
DAVID GUTIÉRREZ GIMENO
Nº COLEGIADO 19491

GUTIERREZ GIMENO DAVID - 45572523R

Digitally signed by GUTIERREZ GIMENO DAVID - 45572523R
DN: cn=GUTIERREZ GIMENO DAVID - 45572523R, sn=GUTIERREZ GIMENO, givenName=DAVID, c=ES, serialNumber=IDCES-45572523R
Date: 2021.06.14 22:01:00 +02'00'

GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA

JUNIO 2021

ESCALA SE

ESQUEMA ELÉCTRICO EQUIPOS

CLI-10