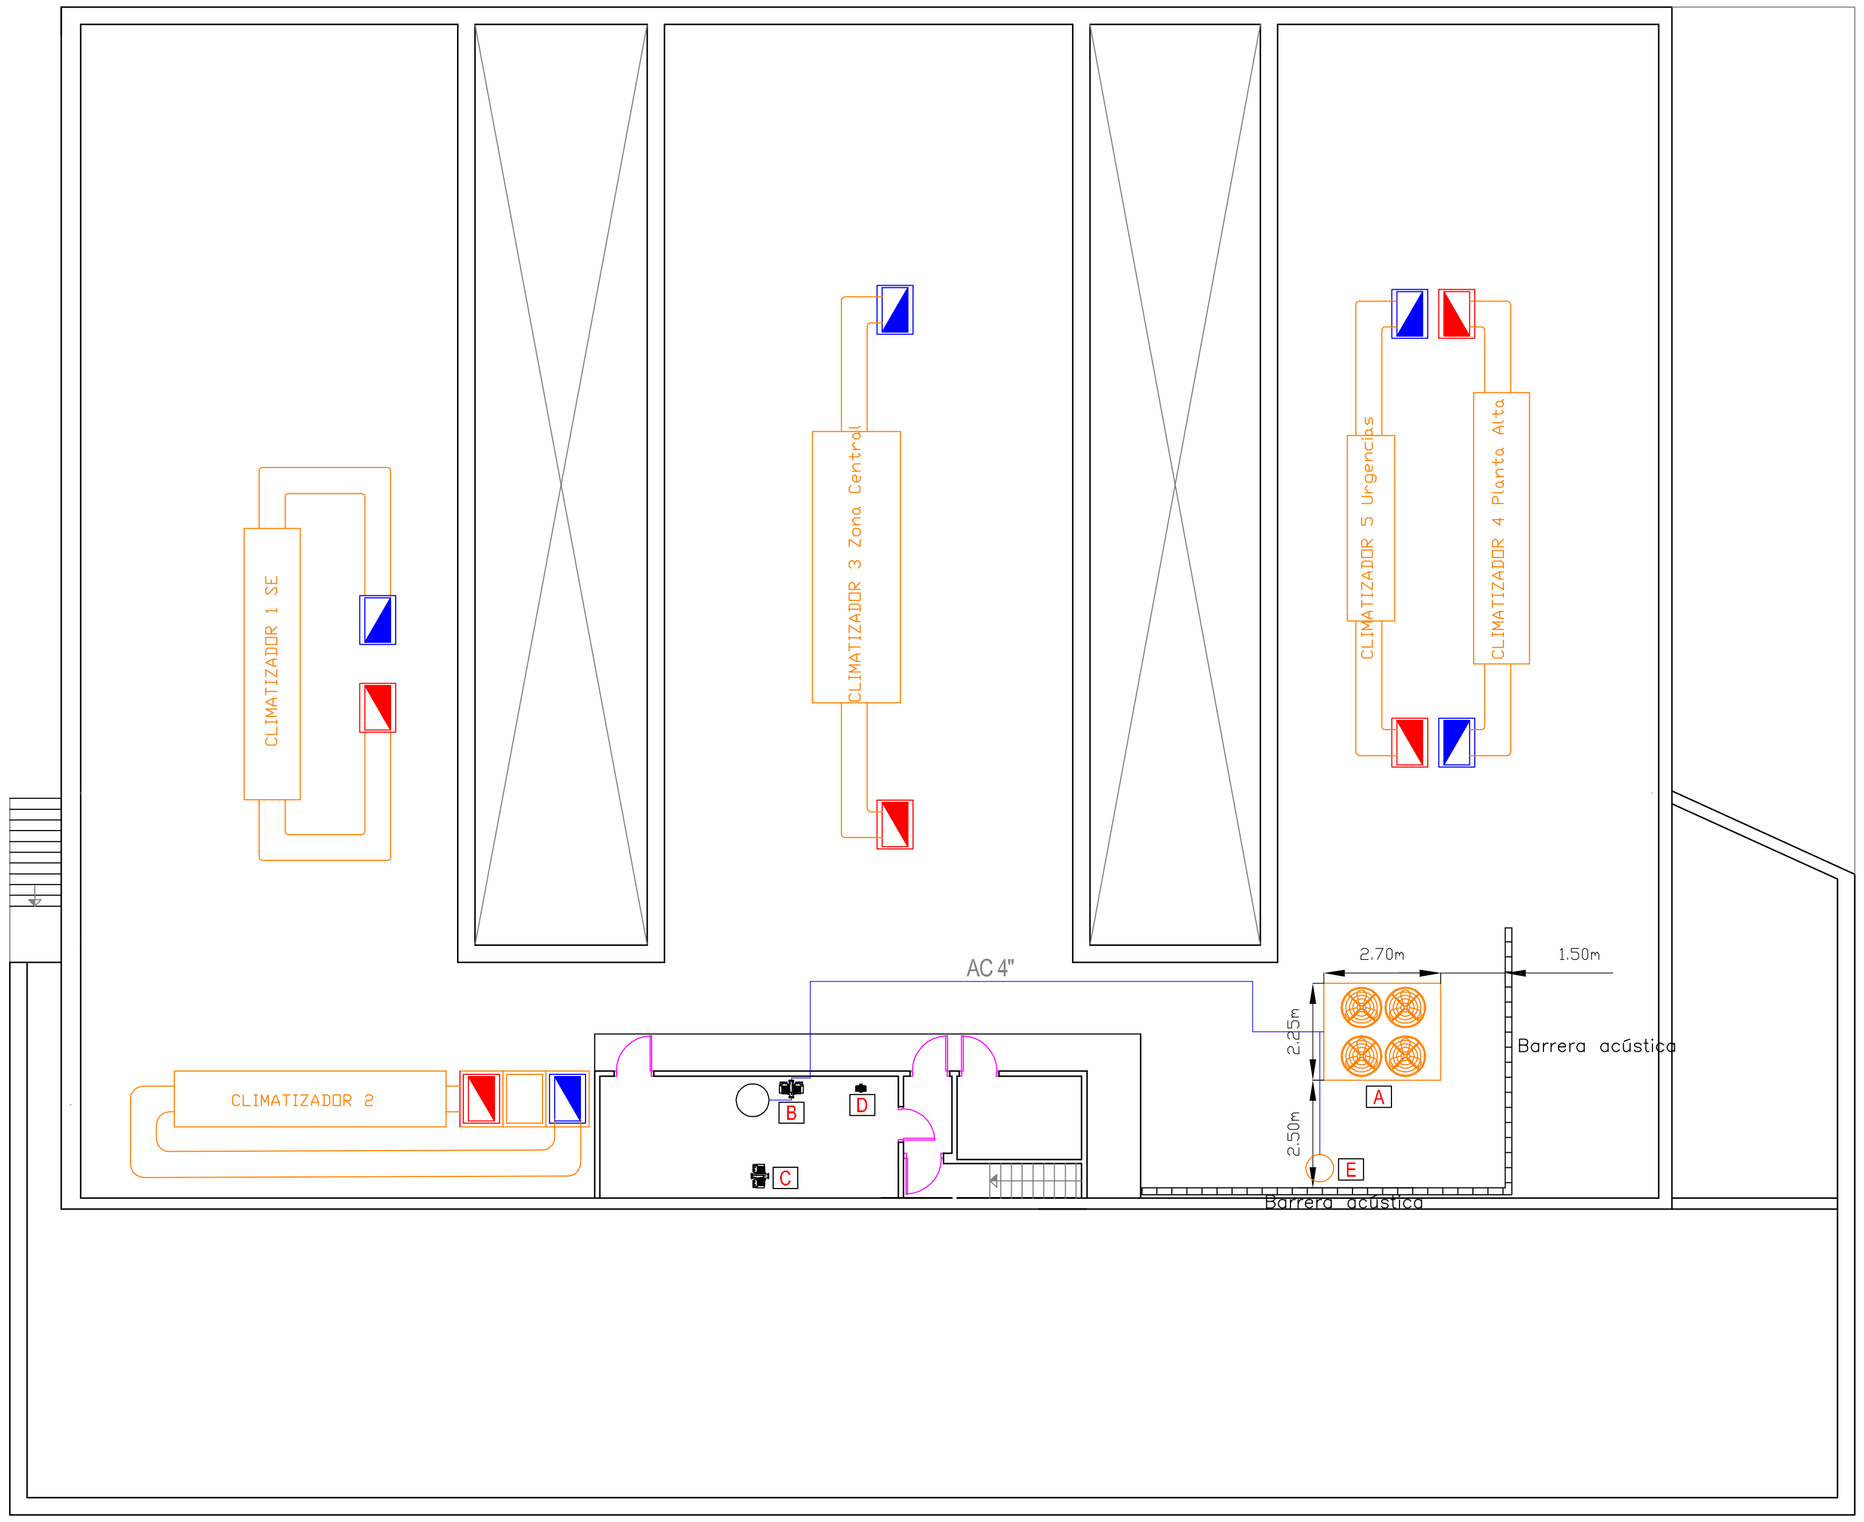

CUADRO DE CARACTERISTICAS

BOMBA DE CALOR

Referencia		A
Servicio		Climatización
Marca		LENNOX
Modelo		GAH250DP2M
Potencia Frigorífica		251 kW
Potencia calorífica		242 kW
Compresores		4 SCROLL
EER		3,07
COP		3,07
Dimensiones:	Largo	2704 mm
	Ancho	2250 mm
	Alto	2401 mm
Consumo potencia		38,2 kW
Peso		2181 kg
Refrigerante		R32/675

GRUPOS ELECTROBOMBA

Referencia	B
Servicio	Recirculación Bomba de calor
Marca	SEDICAL
Modelo	SDM 100/190–3.0 KSV
Caudal	43.200 l/h
H. Manométrica	10 mca
Tensión	400 V–3–50 Hz
Potencia Consumida	2,38 kW
Intensidad	– A
R.P.M.	1500
Conexiones	DN100
Referencia	C
Servicio	Recirculación Climatizadores
Marca	SEDICAL
Modelo	SDM 100/190–3.0 KSV
Caudal	61.000 l/h
H. Manométrica	12 mca
Tensión	400 V–3–50 Hz
Potencia Consumida	3,75 kW
Intensidad	– A
R.P.M.	1500
Conexiones	DN100

GRUPOS ELECTROBOMBA

Referencia	B
Servicio	Recirculación Urgencias
Marca	SEDICAL
Modelo	AMD 32/12
Caudal	8.000 l/h
H. Manométrica	8 mca
Tensión	230–1–50
Potencia Consumida	0,35 kW
Intensidad	1,51 A
R.P.M.	2850
Conexiones	DN32

VASOS DE EXPANSION

Referencia	D
Servicio	BOMBA DE CALOR
Marca	SEDICAL o IBAIONDO
Modelo	N 100/6
Volumen	100 litros
Presión de trabajo	6 kg/cm2

Gerencia Asistencial de Atención Primaria

CENTRO DE SALUD
ÁNGELA URIARTE
C/ de Candilejas, 66 (Madrid)

PROYECTO:
SUSTITICIÓN DE ENFRIADORA

TITULO DEL PLANO:
PLANTA CUBIERTA,ESTADO REFORNADO

Nº DE PLANO:
03
Plano _3DE_5

FECHA: OCTUBRE 2022

ESCALA: 1:100

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:
MIGUEL ANGEL GOMEZ SERRA

PROPIEDAD:

REVISIÓN:

TECNICAS TERMICAS 2000