	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. PREVENTIVO MENSUAL	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO
GAMA GM-M2-GD02	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO EQUIPO COMPRESOR ATLAS COPCO GA15FF	FRECUENCIA 1M
FECHA 13/08/2008	EDICIÓN Revisión 1	HOJA 1/2

OBSERVACIONES

Normativa y Documentación:

- Documentación informativa facilitada por el **fabricante**.
- Reglamento de equipos a presión aprobado por el real decreto 1244/1979 del 4 de abril
- **R.D. 1215/1997 B.O.E. 18.07.97** relativo a **Equipos de Trabajo**. Se entiende como **Equipo de Trabajo** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el Trabajo.

Destino: Equipo compresor ATLAS COPCO GA15FF.

CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES

1. MEDIDAS A TENER EN CUENTA.

Antes de realizar cualquier reparación u operación de mantenimiento tomar las siguientes precauciones:

- Parar el compresor, dar al botón de emergencia y quitar corriente eléctrica.
- Cerrar la válvula de salida de aire y bloquearla, después despresurizar el compresor abriendo un poquito el tapón de llenado de aceite que se encuentra en el conjunto depósito de aire/separador de aceite.

2. MATERIALES A UTILIZAR.

- "Service kits" para filtros de aire.


3. OPERACIONES A REALIZAR

3.1. COMPROBACIÓN

- Comprobar el buen estado de los refrigeradores y el condensador del secador. Limpiar si fuese necesario. Para la limpieza utilizar un cepillo de cerdas. No emplee nunca un cepillo de alambre ni objetos metálicos. Seguidamente sople con aire comprimido en sentido opuesto al flujo normal sin olvidar cubrir todos los componentes del compresor que se encuentren debajo de los refrigeradores.
- Comprobar el estado del filtro de aire. Limpiarle con un chorro de aire comprimido si fuese necesario o sustituirlo si se notase dañado.


Filtro de aire



	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. PREVENTIVO MENSUAL	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO
GAMA GM-M2-GD02	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO EQUIPO COMPRESOR ATLAS COPCO GA15FF	FRECUENCIA 1M
FECHA 13/08/2008	EDICIÓN Revisión 1	HOJA 2/2

4. VERIFICAR

- Existencia y estado de señalización de seguridad.

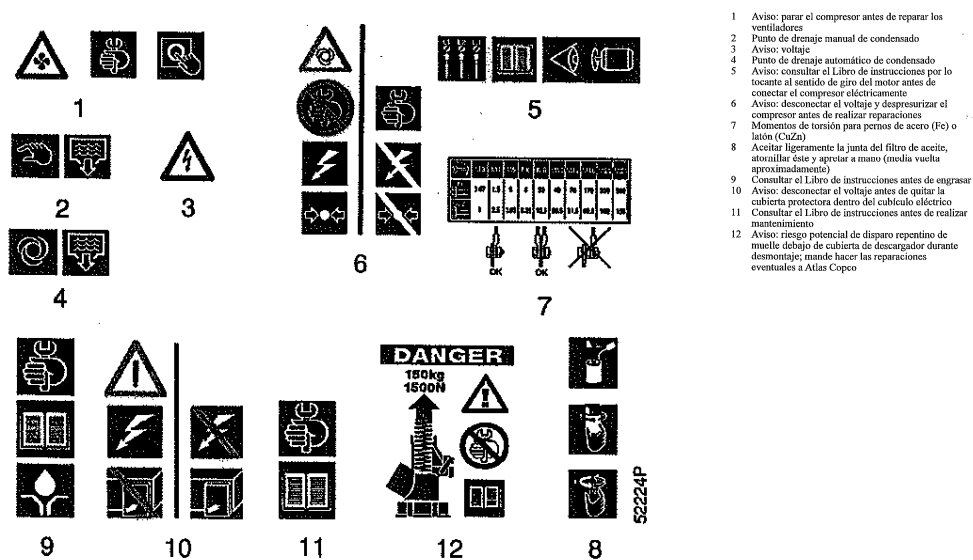

NOTA: Cualquier anomalía observada de orden superior que requiera una operación imprevista que implique ampliación de la orden de trabajo, solicitar autorización al mando de conservación.