




## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012400031 – SUMINISTRO PARA LA RENOVACIÓN POR OBSOLESCENCIA DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) Y MONITORIZACIÓN BÁSICA EN CUARTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI).

### Consulta 1:

En el pliego técnico, en la página núm. 6, punto 4.4 Esquema unifilar, aparece un esquema que no es visible. ¿Nos pueden facilitar una imagen del esquema donde se pueda ver con más claridad todos los datos?

### Respuesta 1:

En relación con su consulta, a continuación, les facilitamos el esquema con una mayor calidad de imagen.

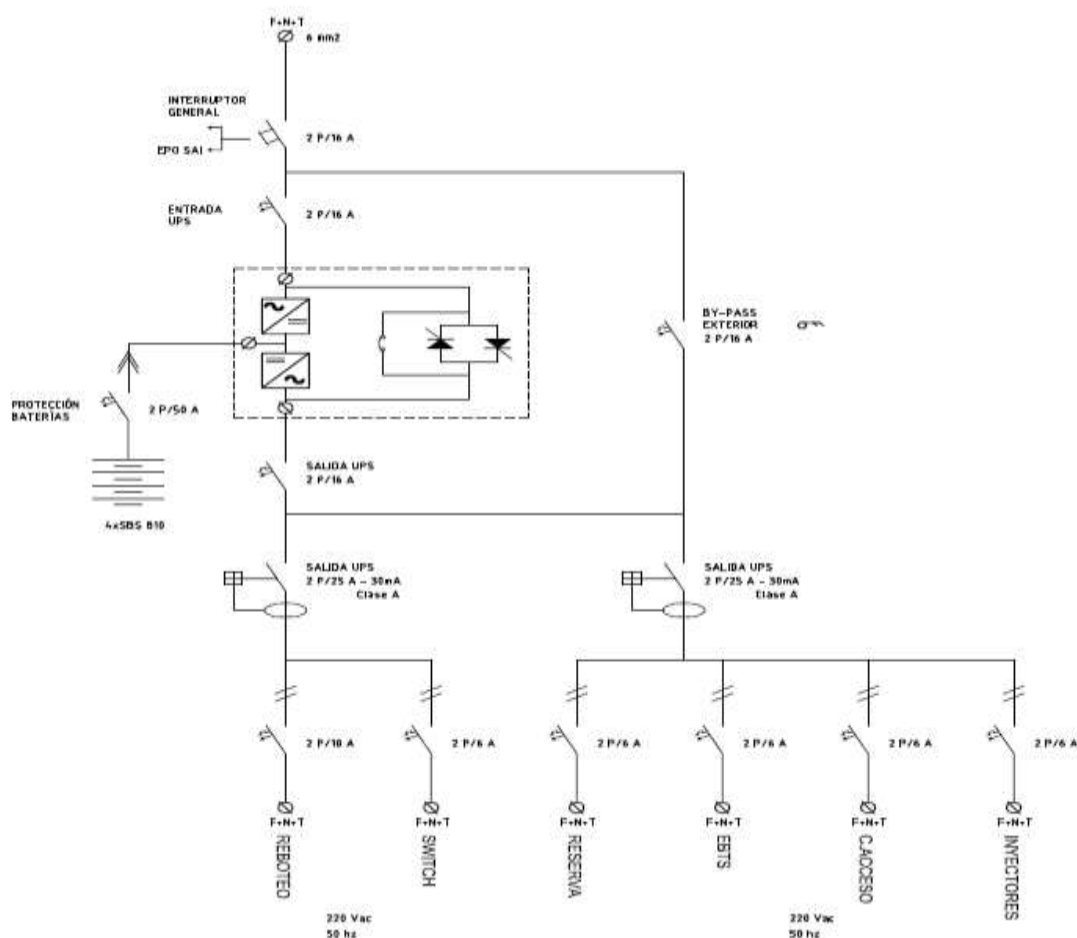

En Madrid, a 12 de febrero de 2024.