



PLANTA SEGUNDA

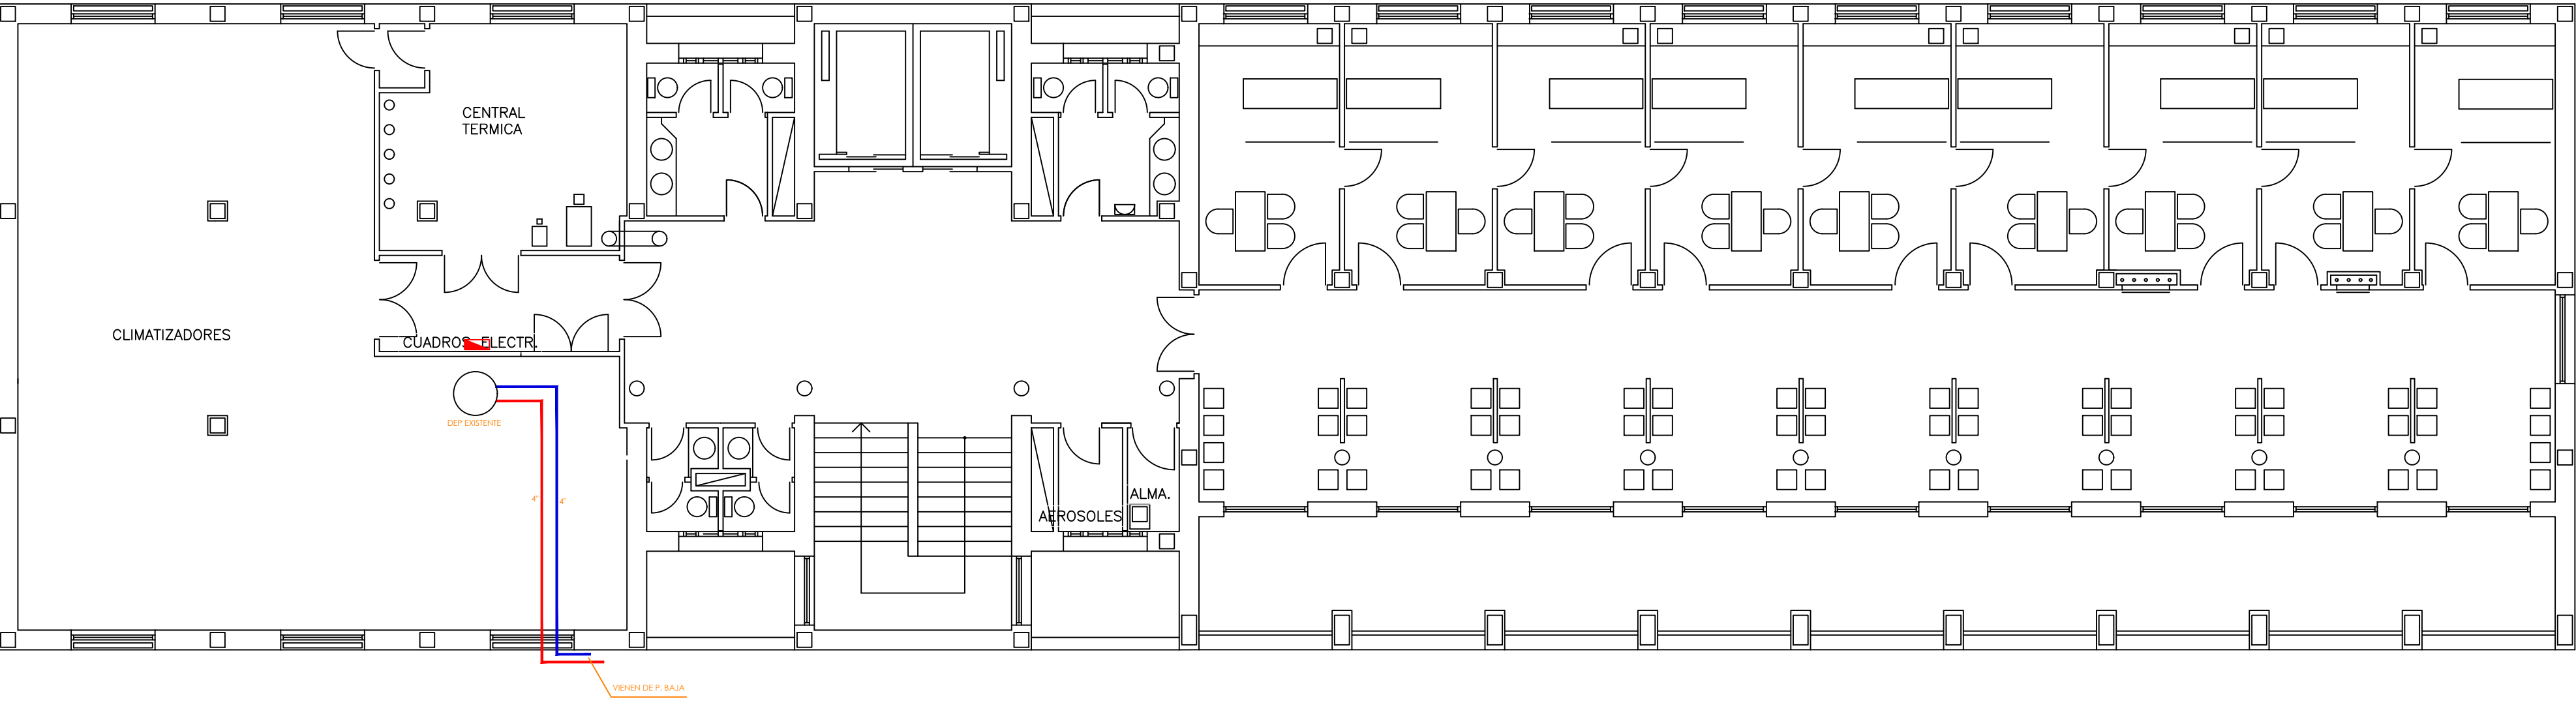

PLANTA BAJA

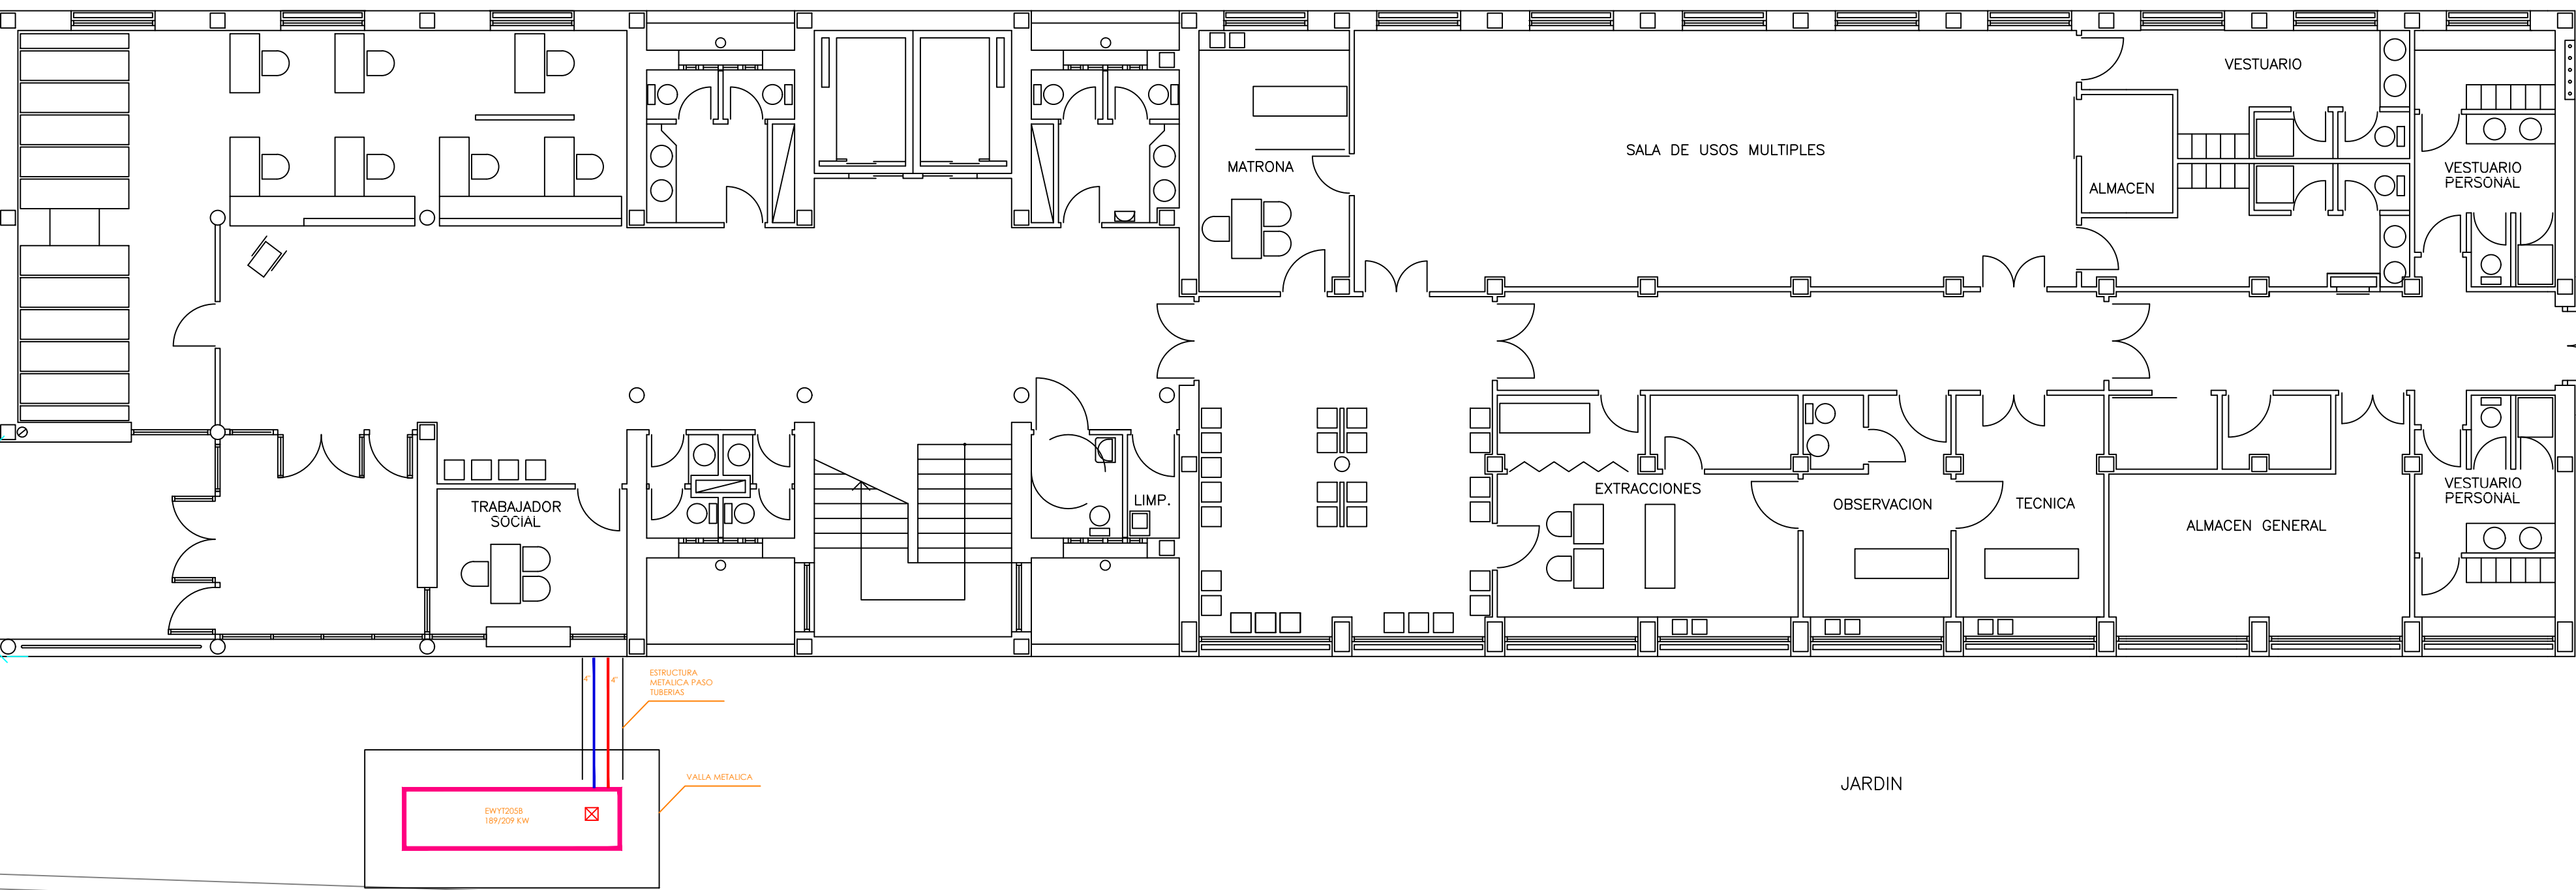

POTENCIA: 72510 W
POTENCIA SM = 72510 W

CURVA C
4x125A

CURVA C
4x125A

4x125A
30mA

CLASE AC

CIRCUITO	C-F1
SECCION (mm²)	4x35x5
CABLE TIPO	H07ZS-K
UTILIZACION	UE
POTENCIA (W)	72510
TENSION (V)	400

LEYENDA INSTALACIONES

EWY12058
189/209 KW

UNIDAD EXT.

TUB AC. RET. 4"

TUB AC. IMP. 4"

ESTRUCTURA
ACERO PASO
TUB. ALT 3.5 M

LEYENDA INSTALACIONES


CUADRO ELECTRICO

TOMA DE FUERZA

MAGNETOTÉRMICO

MAGNETOTÉR.-DIFER

LLAVE DE BLOQUEO



PLANOS CLIMATIZACIÓN - ELECTRICIDAD

MODIFICACIÓN CLIMATIZACIÓN

CS MARQUÉS DE LA VALDÁVIA EN PASEO DE LA CHOPERA, 100, ALCOBENDAS (MADRID)

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
DAVID GUTIÉRREZ GIMENO
Nº COLEGIADO 19491

GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA

DICIEMBRE 2023

ESCALA 1/100

PLANTA BAJA Y SEGUNDA

CLI-02