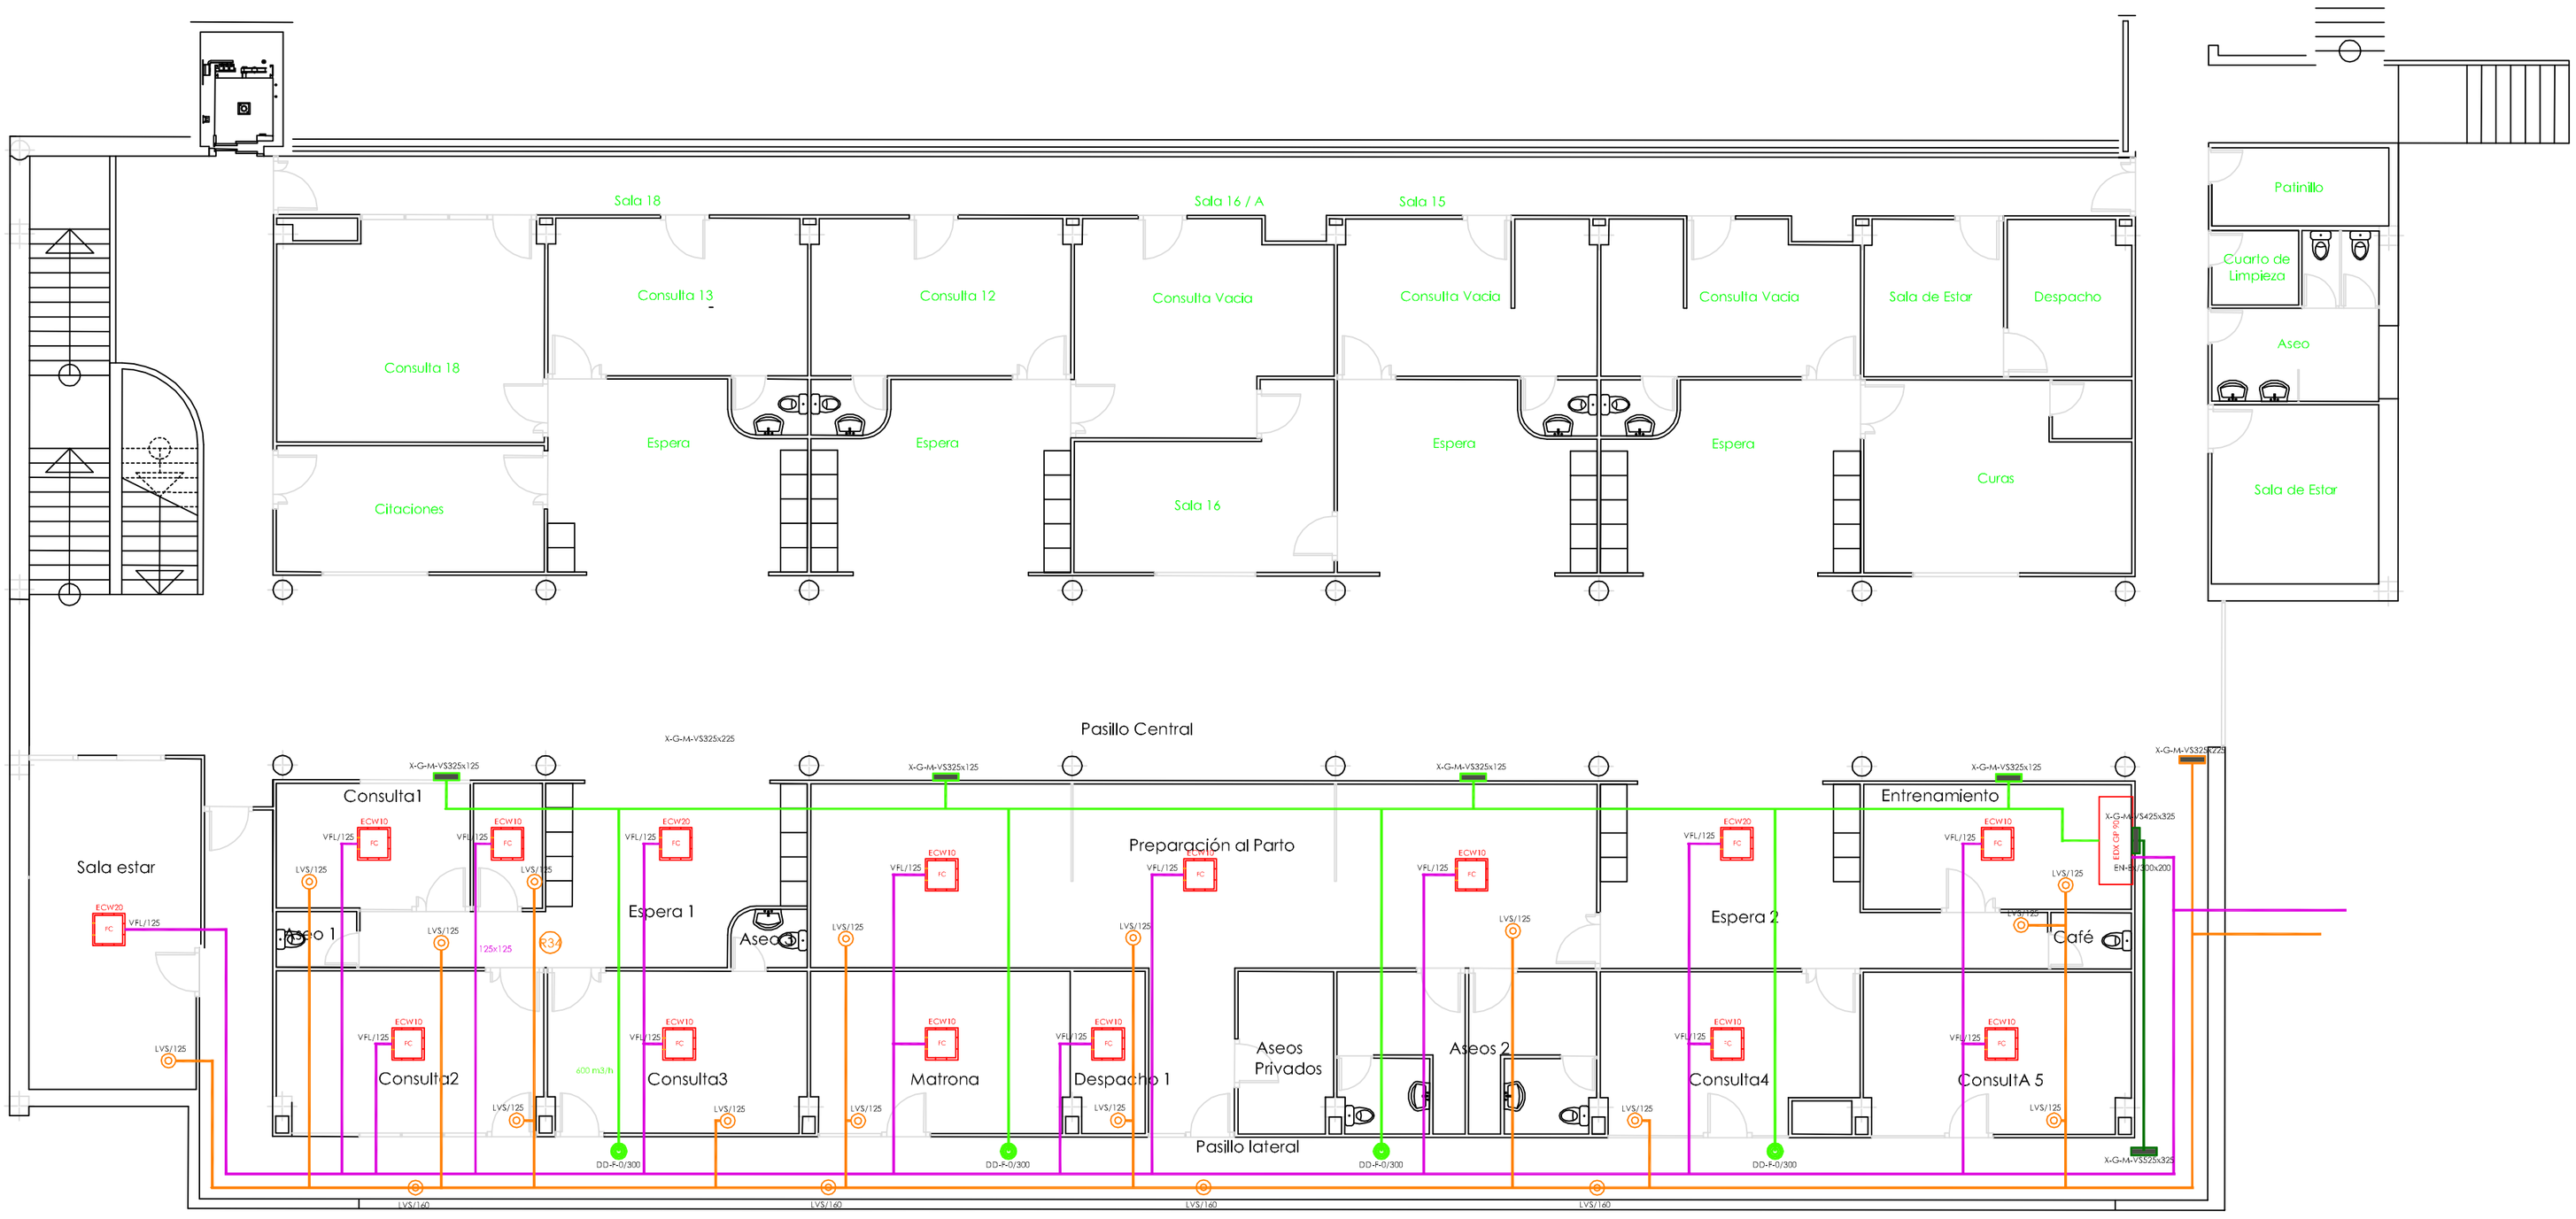

CUADRO DE CARACTERISTICAS

X-G-M-VS325x125	Rejilla de impulsión de aire de la marca TROX modelo X-G-M-VS325x125 para 312 m3/h
X-G-M-VS425x325	Rejilla de retorno de aire de la marca TROX modelo X-G-M-VS425x325 para 1125 m3/h
X-G-M-VS325x225	Rejilla de retorno de aire de la marca TROX modelo X-G-M-VS325x225 para 525 m3/h
X-G-M-VS525x325	Rejilla de retorno de aire de la marca TROX modelo X-G-M-VS525x325 para 1500 m3/h
LVS/160	Boca circular para extracción de aire de la marca TROX modelo LVS/160 para 150 m3/h
LVS/125	Boca circular para extracción de aire de la marca TROX modelo LVS/125 para 125 m3/h
VFL/125	Regulador de caudal de la marca TROX modelo VFL/125 de 125 m3/h
En-EX/300x200	Regulador de caudal de la marca TROX modelo En-EX/300x200 de 1854 m3/h
DD-F-0/300	Difusor circular de 30 cm de diámetro regulable de la marca TROX modelo DD-F-0/300 de 600 m3/h

Hospital Universitario del Henares
SaludMadrid

CENTRO DE SALUD
JAIME VERA
Avenida de España, 130 de Coslada (Madrid)

PROYECTO:
REFORMA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN FASE 1 PLANTA PRIMERA

TITULO DEL PLANO:
REJILLAS, DIFUSORES Y REGULADORES DE CAUDAL

N° DE PLANO
05
Plano 5 DE 7

FECHA:
JULIO 2024

ESCALA :
1:100

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:
MIGUEL ANGEL GOMEZ SERRA

TECNICAS TERMICAS 2000

PROPIEDAD:

REVISIÓN