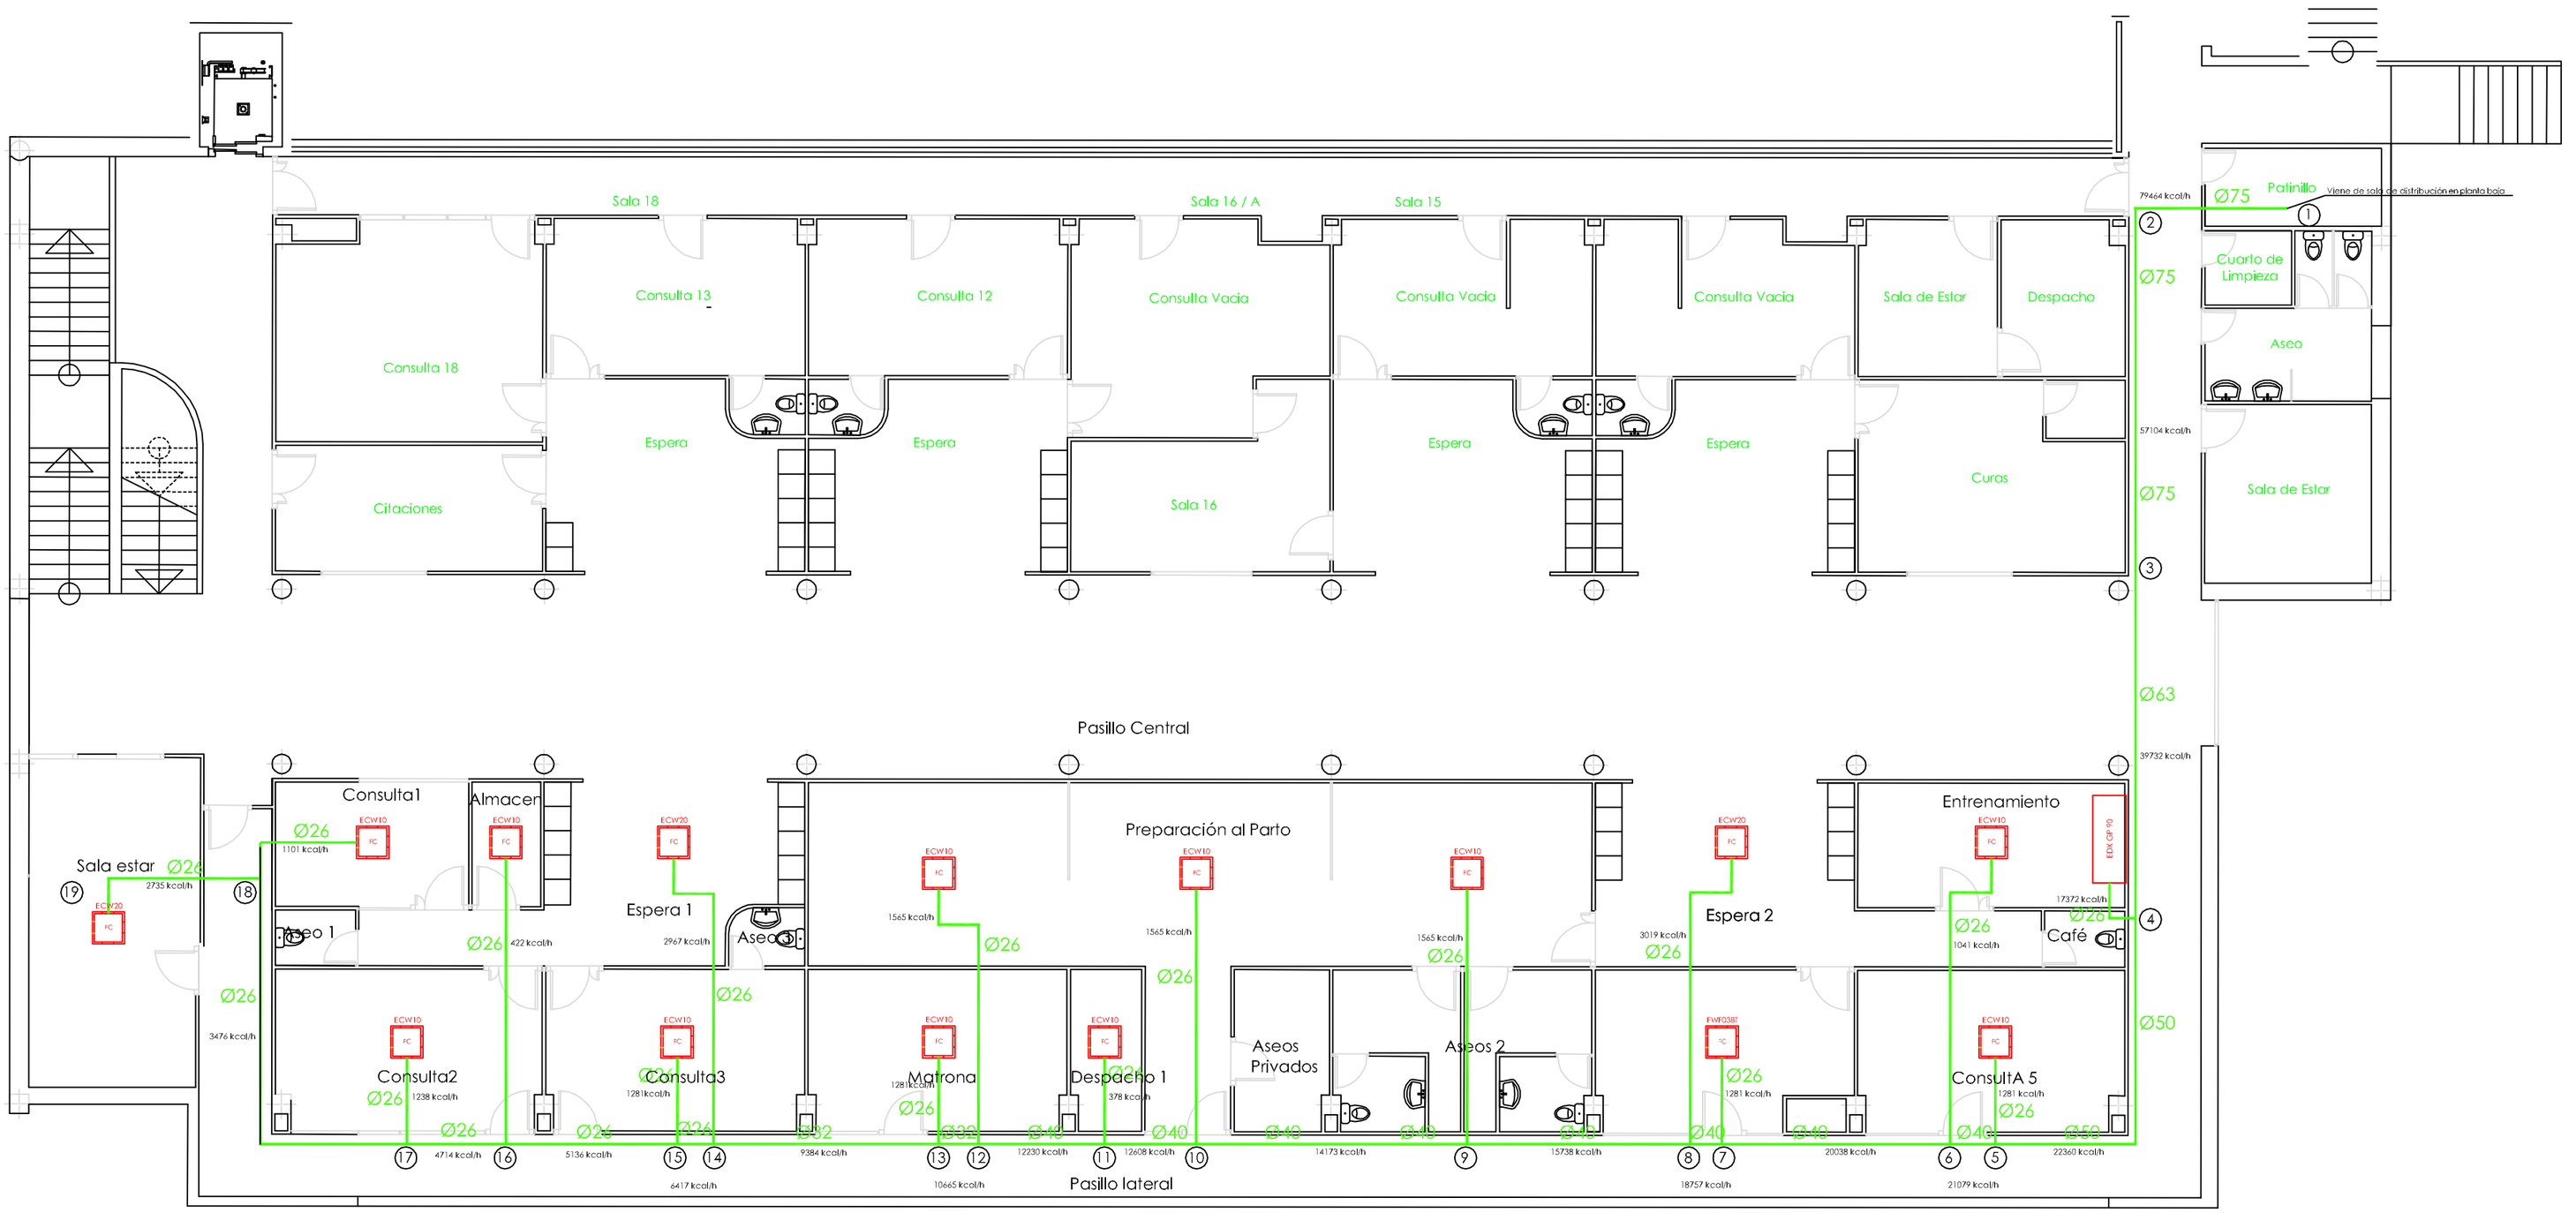

CUADRO DE CARACTERISTICAS

Ø26 — TUBERÍA MULTICAPA PE-RT/AL/PE-RT DE 26 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR (IDA Y RETORNO)

FC — FANCOIL

15 — NODO DE CÁLCULO

Hospital Universitario del Henares — SaludMadrid

CENTRO DE SALUD
JAIME VERA
Avenida de España, 130 de Coslada (Madrid)

PROYECTO:
REFORMA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN FASE 1 PLANTA PRIMERA

TITULO DEL PLANO:		Nº DE PLANO
CIRCUITOS HIDRÁULICOS		03
FECHA: JULIO 2024	ESCALA: 1:100	Plano 3 DE 7

TECNICAS TERMICAS 2000

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ SERRA

PROPIEDAD:

REVISIÓN