


NOTAS:


- 1.- PARA DISTANCIA DE SEPARACION ENTRE GUIAS VER NORMA UNE 100-156-89.
- 2.- LOS ESFUERZOS AXIALES A SOPORTAR POR LAS GUIAS SE CALCULARAN SEGUN LA MISMA NORMA ANTERIOR.

MARCAS DE REFERENCIA ACEPTADAS:
PIHASA-MUPRO-HILTI-SIKLA

PUNTO FIJO PARA TUBERIAS COLGADAS DE AGUA CALIENTE

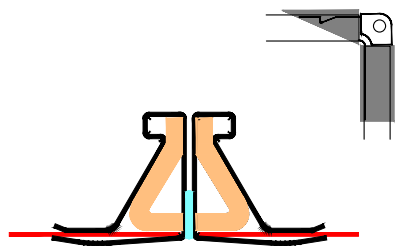


Corte a través de escuadra TIPO "A"
DENTRO del marco de unión

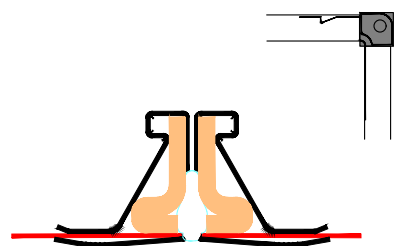


Corte a través de escuadra TIPO "A"
FUERA del marco de unión PERFIL TIPO M3-1,2

UNIONES EN ESQUINA

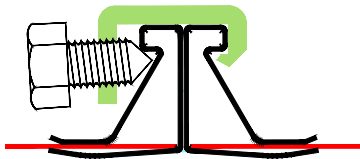

PINZA TORNILLO

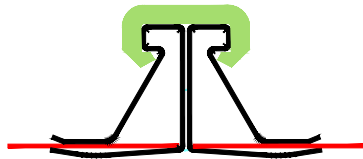


PINZA CORREDERA

NOTA:


- 1 Pinza intermedia se el ancho del conducto es mas de 800 mm.
- 2 Pinzas si el ancho de conducto es superior a 1.200 mm.
- 3 Pinzas si el ancho de conducto es superior a 1.600 mm.

UNIONES INTERMEDIAS
CORTE EN TRAMO RECTO


TIPOS DE UNIONES Y REFUERZOS TRANSVERSALES
PARA CONDUCTO DE CHAPA NORMA UNE -EN 1507-2007

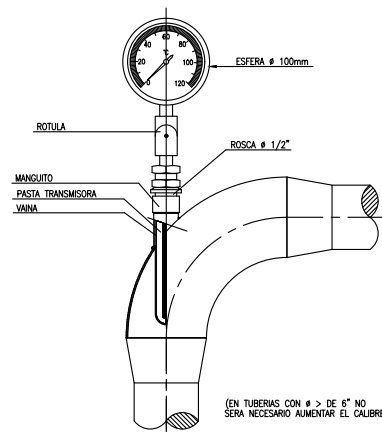

DETALLE DE MONTAJE DE TERMOMETRO
A DILATACION DE MERCURIO

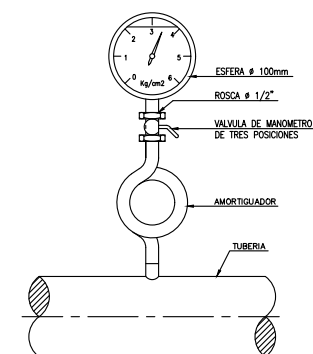


DETALLE DE MONTAJE DE MANOMETRO
EN BAÑO DE GLICERINA

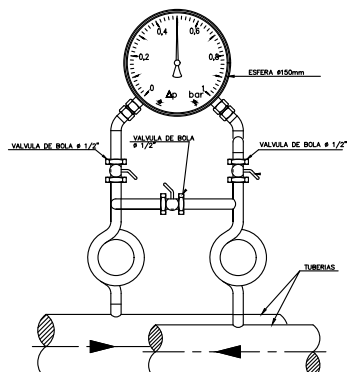

DETALLE DE MONTAJE MANOMETRO DIFERENCIAL CON MEMBRANA

SEGUN ESPECIFICACIONES FABRICANTE

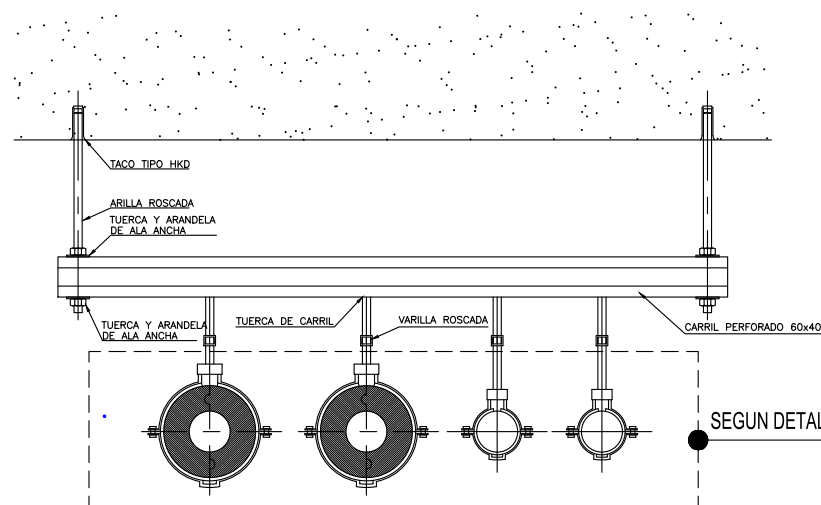

ANCLAJES SOPORTES PARA TUBERIAS DE AGUA
SOPORTE PARA TUBERIAS DE DN-15 a DN-100

 **Hospital Universitario
12 de Octubre**
SaludMadrid

 **Servicio Madrileño de Salud
Consejería de Sanidad
Comunidad de Madrid**



H109

Grupo de Planos :
INSTALACIONES

Escalas :
S/E

Fecha: Marzo 2025

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA DEL CEP DE CARABANCHEL Y LA ADECUACIÓN DE UN ÁREA DE REHABILITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA CON PACIENTES CON "ENFERMEDADES RARAS Y ELA" EN LA PLANTA BAJA DEL CENTRO DE ACTIVIDADES AMBULATORIAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. EXP. PASA 2024-0-127

Plano : CLIMATIZACIÓN DETALLES III

Arquitectos:

Rafael F. Pérez Pérez

Alicia Montero De Juan

Javier Jiménez Sánchez-Dalp

Nuria Amoudi Rivas