

LEYENDA

- CONDUCTO DE CHAPA AISLADA PARA IMPULSIÓN DE AIRE
- CONDUCTO DE CHAPA AISLADA PARA RETORNO DE AIRE
- CONDUCTO DE CHAPA PARA TOMA DE AIRE
- CONDUCTO DE CHAPA PARA EXPULSIÓN DE AIRE
- CONDUCTO EI-120 PARA IMPULSIÓN DE VENTILACIÓN DE VESTÍBULO
- CONDUCTO EI-120 PARA RETORNO DE VENTILACIÓN DE VESTÍBULO
- CONDUCTO DE CHAPA PARA EXTRACCIÓN
- DIFUSOR DE CONO
- REJILLA DE RETORNO
- REJILLA DE EXTRACCIÓN
- BOCA DE EXTRACCIÓN
- EXTRACTOR ON-LINE CON COMPUERTA DE SOBREPR.
- EXTRACTOR ON-LINE GARAJE
- COMPUERTA DE REGULACIÓN
- COMPUERTA CORTA FUEGOS

NOTA:

LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS MOSTRADA EN PLANOS ES APROXIMADA Y DEBERÁ COORDINARSE EN OBRA TRAS REPLANTEO PREVIO AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS.

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DEL SERVICIO DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. Carretera de Toledo km. 12,500. 28905 Getafe (Madrid)



CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO  
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA, ÁREA 10  
SERVICIOS TÉCNICOS

Plano: ESTADO REFORMADO.  
Planta Baja. Climatización, Conductos


Autor: Margarita Marqués Ley

Equipo: Marian Moreno Varea/Nieves Rodríguez Moya

Escala 1/100

Fecha MAYO 2025

Nº plano  
Kb.01

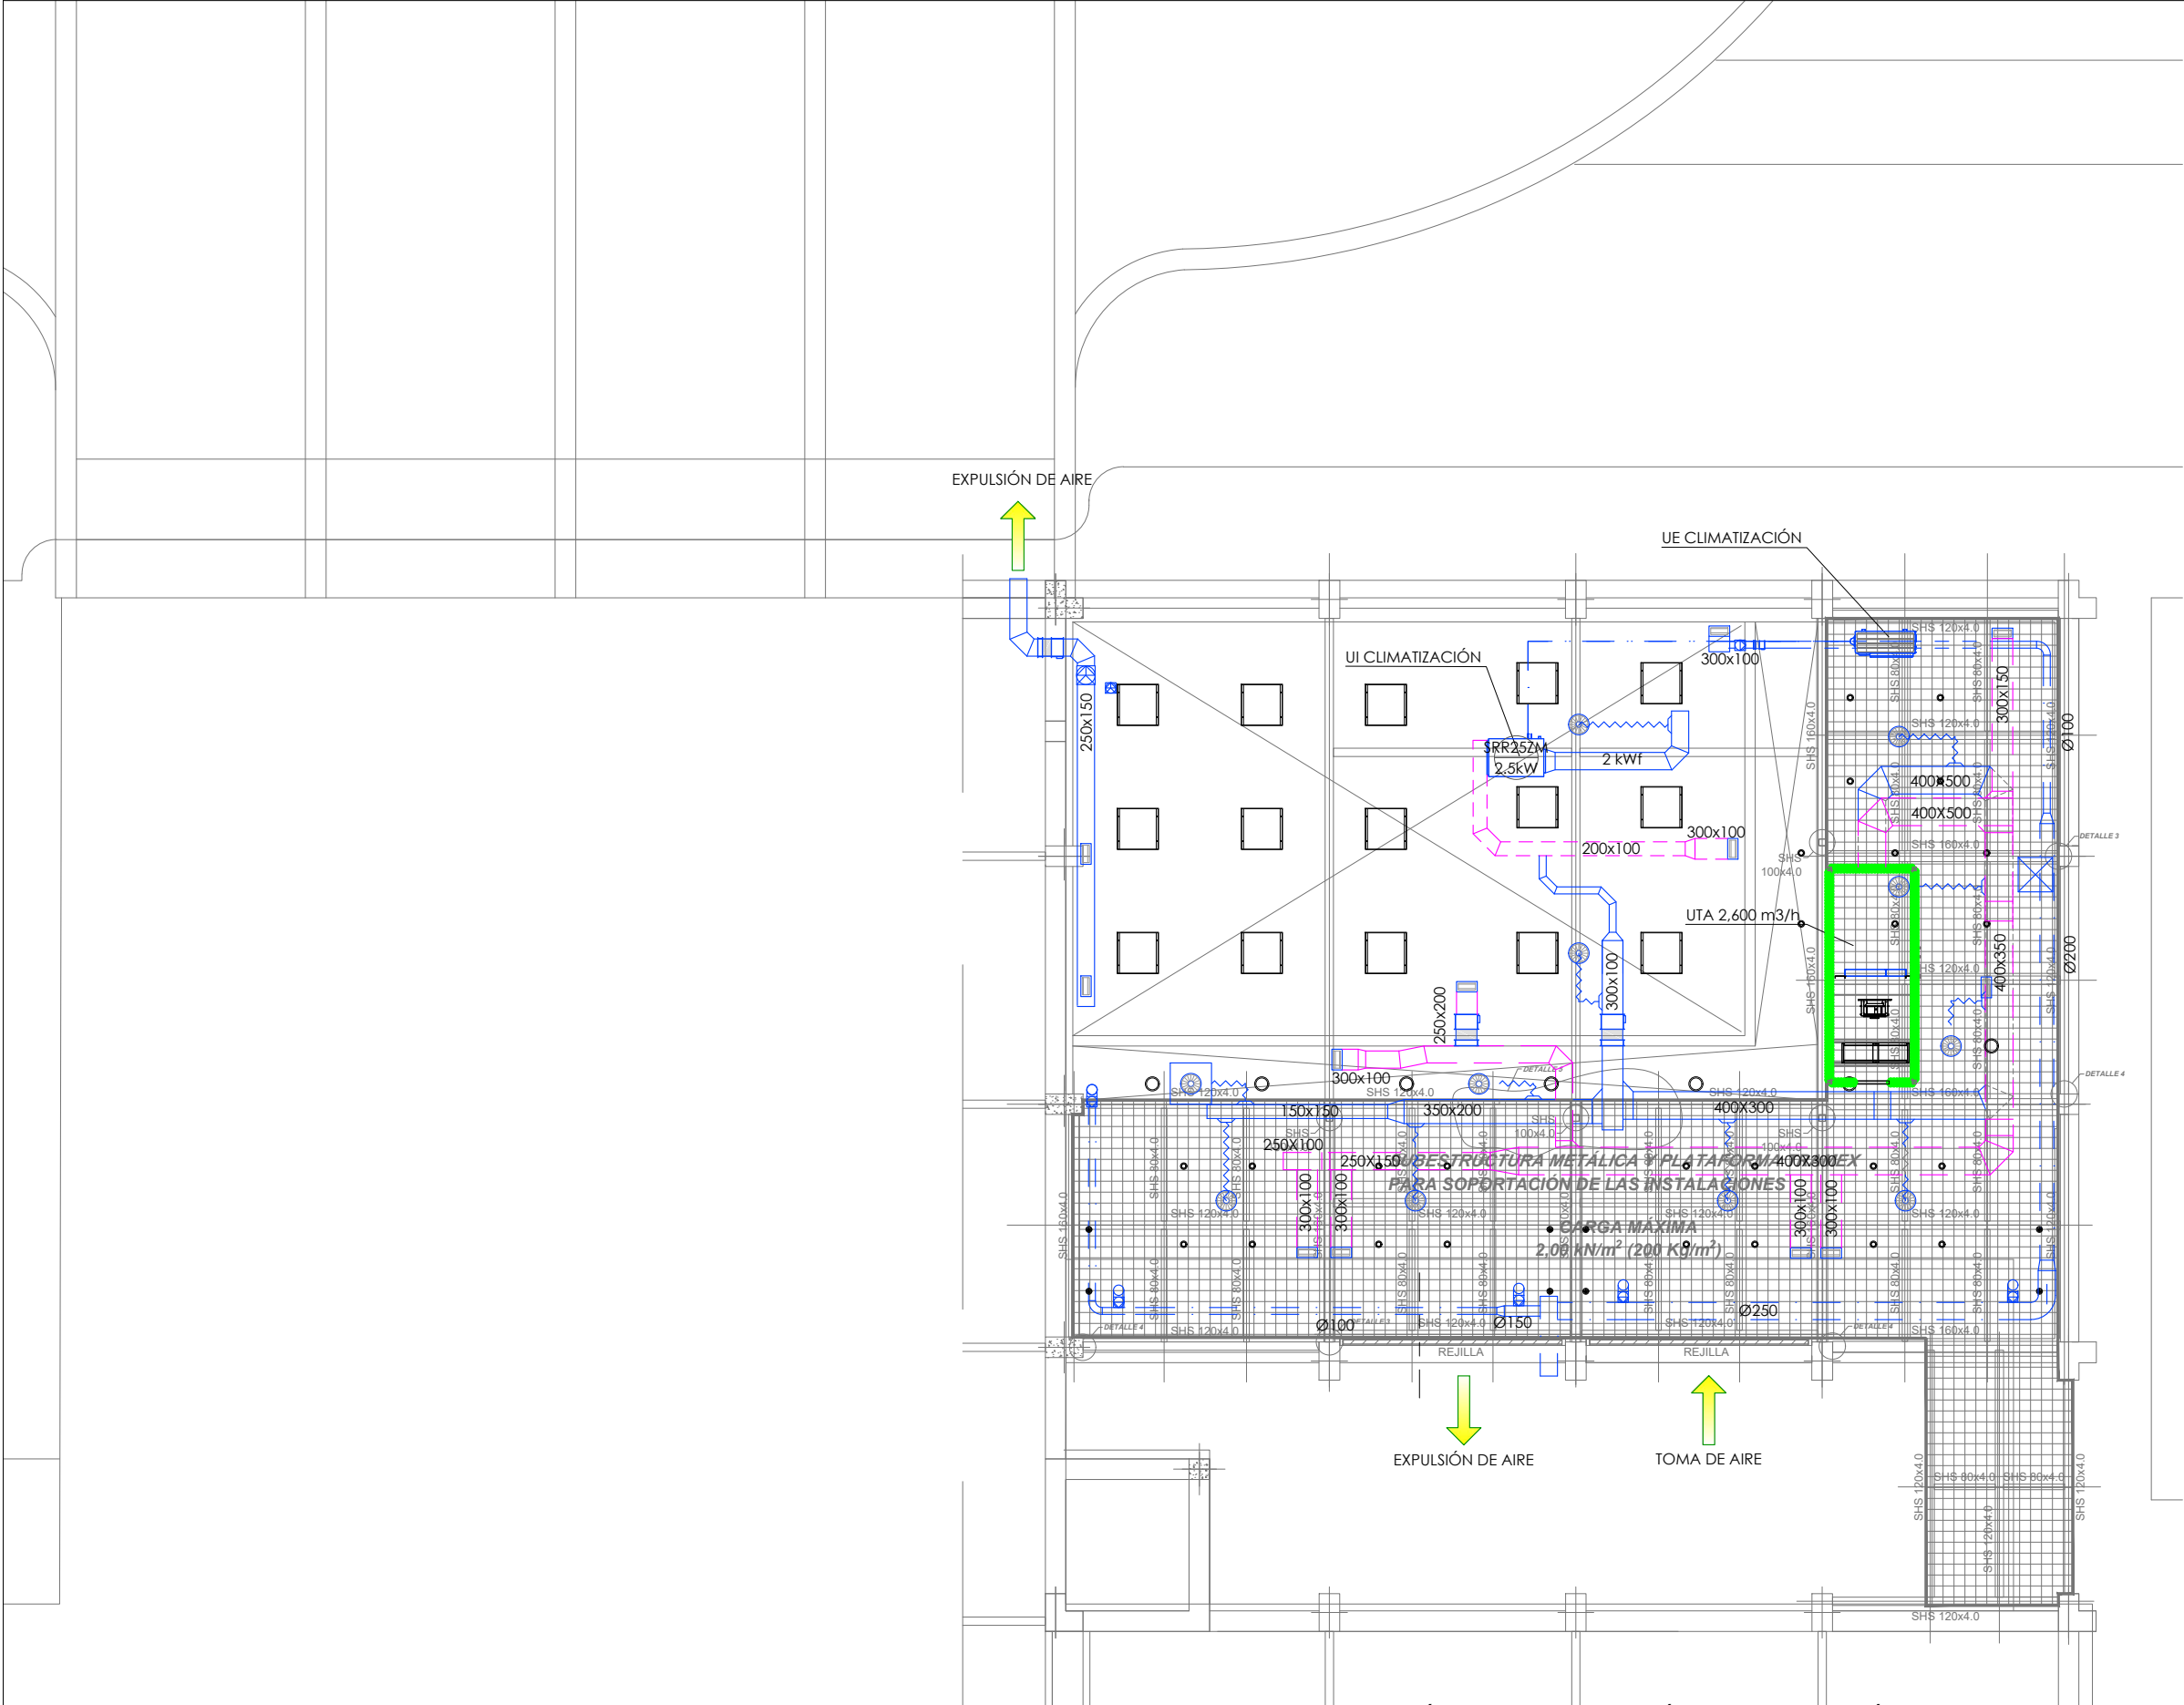


LEYENDA

- CONDUCTO DE CHAPA AISLADA PARA IMPULSIÓN DE AIRE
- CONDUCTO DE CHAPA AISLADA PARA RETORNO DE AIRE
- CONDUCTO DE CHAPA PARA TOMA DE AIRE
- CONDUCTO DE CHAPA PARA EXPULSIÓN DE AIRE
- CONDUCTO EI-120 PARA IMPULSIÓN DE VENTILACIÓN DE VESTÍBULO
- CONDUCTO EI-120 PARA RETORNO DE VENTILACIÓN DE VESTÍBULO
- CONDUCTO DE CHAPA PARA EXTRACCIÓN
- DIFUSOR DE CONO
- REJILLA DE RETORNO
- REJILLA DE EXTRACCIÓN
- BOCA DE EXTRACCIÓN
- EXTRACTOR ON-LINE CON COMPUERTA DE SOBREP.
- EXTRACTOR ON-LINE GARAJE
- COMPUERTA DE REGULACIÓN
- COMPUERTA CORTA FUEGOS

NOTA:

LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS MOSTRADA EN PLANOS ES APROXIMADA Y DEBERÁ COORDINARSE EN OBRA TRAS REPLANTEO PREVIO AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS.



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DEL SERVICIO DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. Carretera de Toledo km. 12,500. 28905 Getafe (Madrid)



CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO  
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA, ÁREA 10  
SERVICIOS TÉCNICOS

Plano: ESTADO REFORMADO.  
Entreplanta. Climatización, Conductos

Autor: Margarita Marqués Ley

Equipo: Marian Moreno Varea/Nieves Rodríguez Moya

Escala 1/100

Fecha MAYO 2025

Nº plano  
Kb.02