

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN CE

ELEMENTO	TIPO	LOCALIZACIÓN	NIVEL CONTROL
HORMIGÓN	HM4.5	HORMIGÓN DE LIMPIEZA (NO ESTRUCTURAL)	
	HA-25B/20XC1	MICROPILOTES Y ENCEPADOS	
	HA-25B/20XC1	MUROS	ESTABILIZADO ϕ 1.50
	HA-30B/20XC4	FORJADOS Y LOSAS	
ACERO	B500S/B500T	ESTRUCTURA EXTERIOR	
	B500T	TODA LA OBRA	NORMAL ϕ 1.15
	-	MALLAS ELECTROSOLDADAS	
EJECUCIÓN	-	TODA LA OBRA	NORMAL ϕ 1.35 NORMAL ϕ 1.50

DESCRIPCIÓN	CLASE DE EXPOSICIÓN	RECURRIMIENTO NOMINAL
ACERO ESTRUCTURAL S275 JR		
LATERAL EN CIMENTACIÓN Y MUROS CONTRA EL TERRENO	XC1	70 mm
INFERIOR EN CIMENTACIÓN (sobre hormigón de limpieza)	XC1	50 mm
ESTRUCTURA EXTERIOR	XC1	30 mm
ESTRUCTURA INTERIOR	XC4	35 mm

COMPARACIÓN DE RESISTENCIAS ENTRE EL ACERO Y EL HORMIGÓN											
HORMIGÓN HAZOS	008	010	012	015	020	025	030	010	012	015	020
ACERO: S 200 S	30	35	40	45	50	55	60	35	40	45	50
ARMADURA SUPERIOR	30	35	40	45	50	55	60	35	40	45	50
ARMADURA INFERIOR	30	35	40	45	50	55	60	35	40	45	50
ARMADURA LOSAS	30	35	40	45	50	55	60	35	40	45	50
ARMADURA PILARES	30	35	40	45	50	55	60	35	40	45	50
ARMADURA PANTALLAS	30	35	40	45	50	55	60	35	40	45	50
ARMADURA MUROS	30	35	40	45	50	55	60	35	40	45	50
ARMADURA MUROS PANT.	30	35	40	45	50	55	60	35	40	45	50
ARMADURA MUROS	30	35	40	45	50	55	60	35	40	45	50
ARMADURA MUROS	30	35	40	45	50	55	60	35	40	45	50
ARMADURA MUROS	30	35	40	45	50	55	60	35	40	45	50

CARACTERÍSTICAS DE LA FABRICA DE LADRILLO CTE SE-FÁBRICO			
TIPO	CLASE	RESISTENCIA	NORMATIVA DE APLICACIÓN
BLOQUE	ALBERGADOS	IV a V	CTE SE-I, RI-08, RI-97 (Según el código de aplicación)
MORTERO	M-15	GRASA	1 a 1.5 cm.
COEF. PENETRACIÓN	2.50	DOBLE H2O	6.0 N/mm²

NOTAS GENERALES.

* Las cotas y rivets indicados están referidas a niveles de arquitectura.

* Todas las cotas se comprobarán en obra.

* La geometría incluida en este plano es aproximada, debiéndose comprobar la misma con la presente en los planos de arquitectura, primando ésta frente a la primera.

LA LONGITUD DE LOS PILOTES DEPENDERÁ DE LA SITUACIÓN DE LOS DIFERENTES ESTRATOS, COMPROBADA MEDIANTE PILOTES DE PRUEBA Y DE SUS CARACTERÍSTICAS CONCORDANTES O NO CON EL INFORME GEOTÉCNICO DE REFERENCIA








MEJORA DE LOS ACCESOS Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL EXTERIOR DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL DE ISABEL II






PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
CIMENTACIÓN. DETALLES
Escala 1/25

ESTE PLANO NO ES DE REPLANTEO. EL REPLANTEO DE BORDES DE FORJADO, HUECOS, CIMENTACIONES Y MUROS DEBEN SE DETERMINAR SEGÚN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. SE PREVERÁN SIEMPRE ESPERAS PARA ARRANQUES Y DESEMBARCOS DE LOSAS DE ESCALERAS.


ENCEPADO DE 2 MICROPILOTE Ø200 (Tipo 1 y 2) S/E

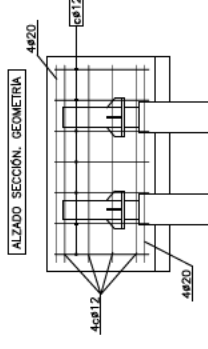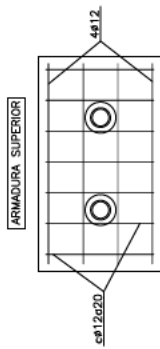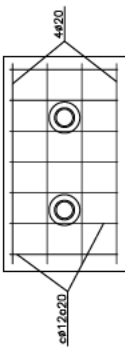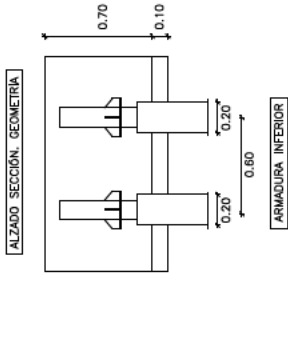



ENCEPADO DE 1 MICROPILOTE Ø200 (Tipo 1 y 2) S/E



MICROPILOTE TIPO 2 (Ø200, longitud=20.00m) S/E



CHAPA DE TESTA S/E

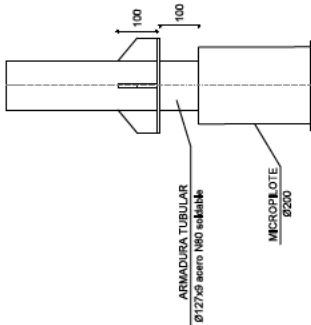

Acero en chapas S 355
Reglazadores #10

ESTE PLANO NO ES DE REPLANTEO. EL REPLANTEO DE BORDES DE FORJADO, HUECOS, CIMENTACIONES Y MUROS DEBEN SE DETERMINAR SEGÚN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. SE PREVERÁN SIEMPRE ESPERAS PARA ARRANQUES Y DESEMBARCOS DE LOSAS DE ESCALERAS.